

广东维中检测技术有限公司

受检单位：广东粤海饲料集团股份有限公司

受检单位地址：湛江市霞山区和场路22号

检测类型：自行委托检测（废气、噪声）



编制：陈顺莲

审核：孙振宇

批准：李斌

签发日期：2020.9.11

报告编制说明

、本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申述的，视为

检测结论

TEST RESULTS

委托单位 Client	广东粤海饲料集团有限公司		
地址 Addr	湛江市霞山区机场路 22 号		
采样人员 Person of sampling	王章祺、黄荣财、丘典隆、蔡远生	采样日期 Date of sampling	2020 年 09 月 04 日
分析人员	王章祺、黄荣财、丘典隆、蔡远生	分析日期	2020 年 09 月 04 日

Name of sample
检测结论:
Test results

检测项目	检测项目	检测结果		标准限值		是否达标	备注
		检测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	标准值 mg/m ³	折算值 mg/m ³		
二氧化硫	二氧化硫	803	343	5.13×10 ³	343	达标	
氮氧化物	氮氧化物	124	52	544	544	达标	
颗粒物	颗粒物	1.24	0.52	1.30	1.30	达标	


检测单位

广东粤海饲料集团有限公司 (Guangdong Yuhai Feed Co., Ltd.) 广东粤海饲料集团有限公司

备注

1. 检测时废气由两台锅炉炉膛排放。一台锅炉编号为: J2015-10-01 205400 吨, 容量为 3.0 吨, 额定日期为 2015 年 4 月, 炉膛温度 1500℃。
2. 检测时, 炉膛温度: 1500℃, 炉膛压力: 3.5kPa, 含氧量: 5.5%, 含氧量: 5.1%, 炉膛压力: 1.2kPa, 炉膛温度: 1500℃。
3. 检测时, 炉膛温度: 1500℃, 炉膛压力: 3.5kPa, 含氧量: 5.5%, 含氧量: 5.1%, 炉膛压力: 1.2kPa, 炉膛温度: 1500℃。
4. 检测时, 炉膛温度: 1500℃, 炉膛压力: 3.5kPa, 含氧量: 5.5%, 含氧量: 5.1%, 炉膛压力: 1.2kPa, 炉膛温度: 1500℃。
5. 检测时, 炉膛温度: 1500℃, 炉膛压力: 3.5kPa, 含氧量: 5.5%, 含氧量: 5.1%, 炉膛压力: 1.2kPa, 炉膛温度: 1500℃。
6. 检测时, 炉膛温度: 1500℃, 炉膛压力: 3.5kPa, 含氧量: 5.5%, 含氧量: 5.1%, 炉膛压力: 1.2kPa, 炉膛温度: 1500℃。
7. 检测时, 炉膛温度: 1500℃, 炉膛压力: 3.5kPa, 含氧量: 5.5%, 含氧量: 5.1%, 炉膛压力: 1.2kPa, 炉膛温度: 1500℃。

附：工业企业厂界环境噪声检测点位示意图

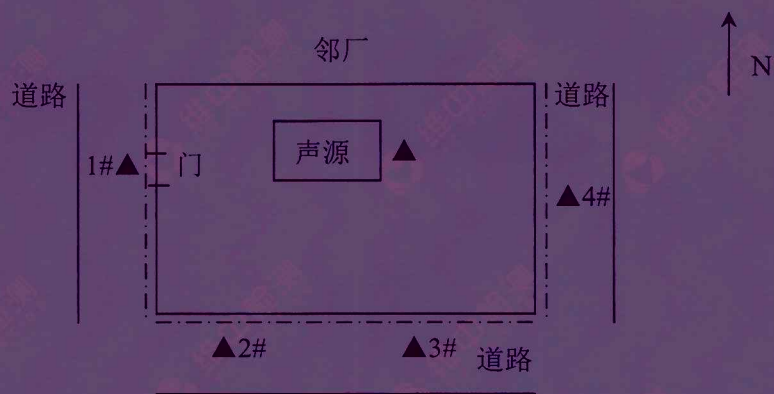

备注：“▲”表示工业企业厂界环境噪声检测点位。

分析标准方法